


Duplikat

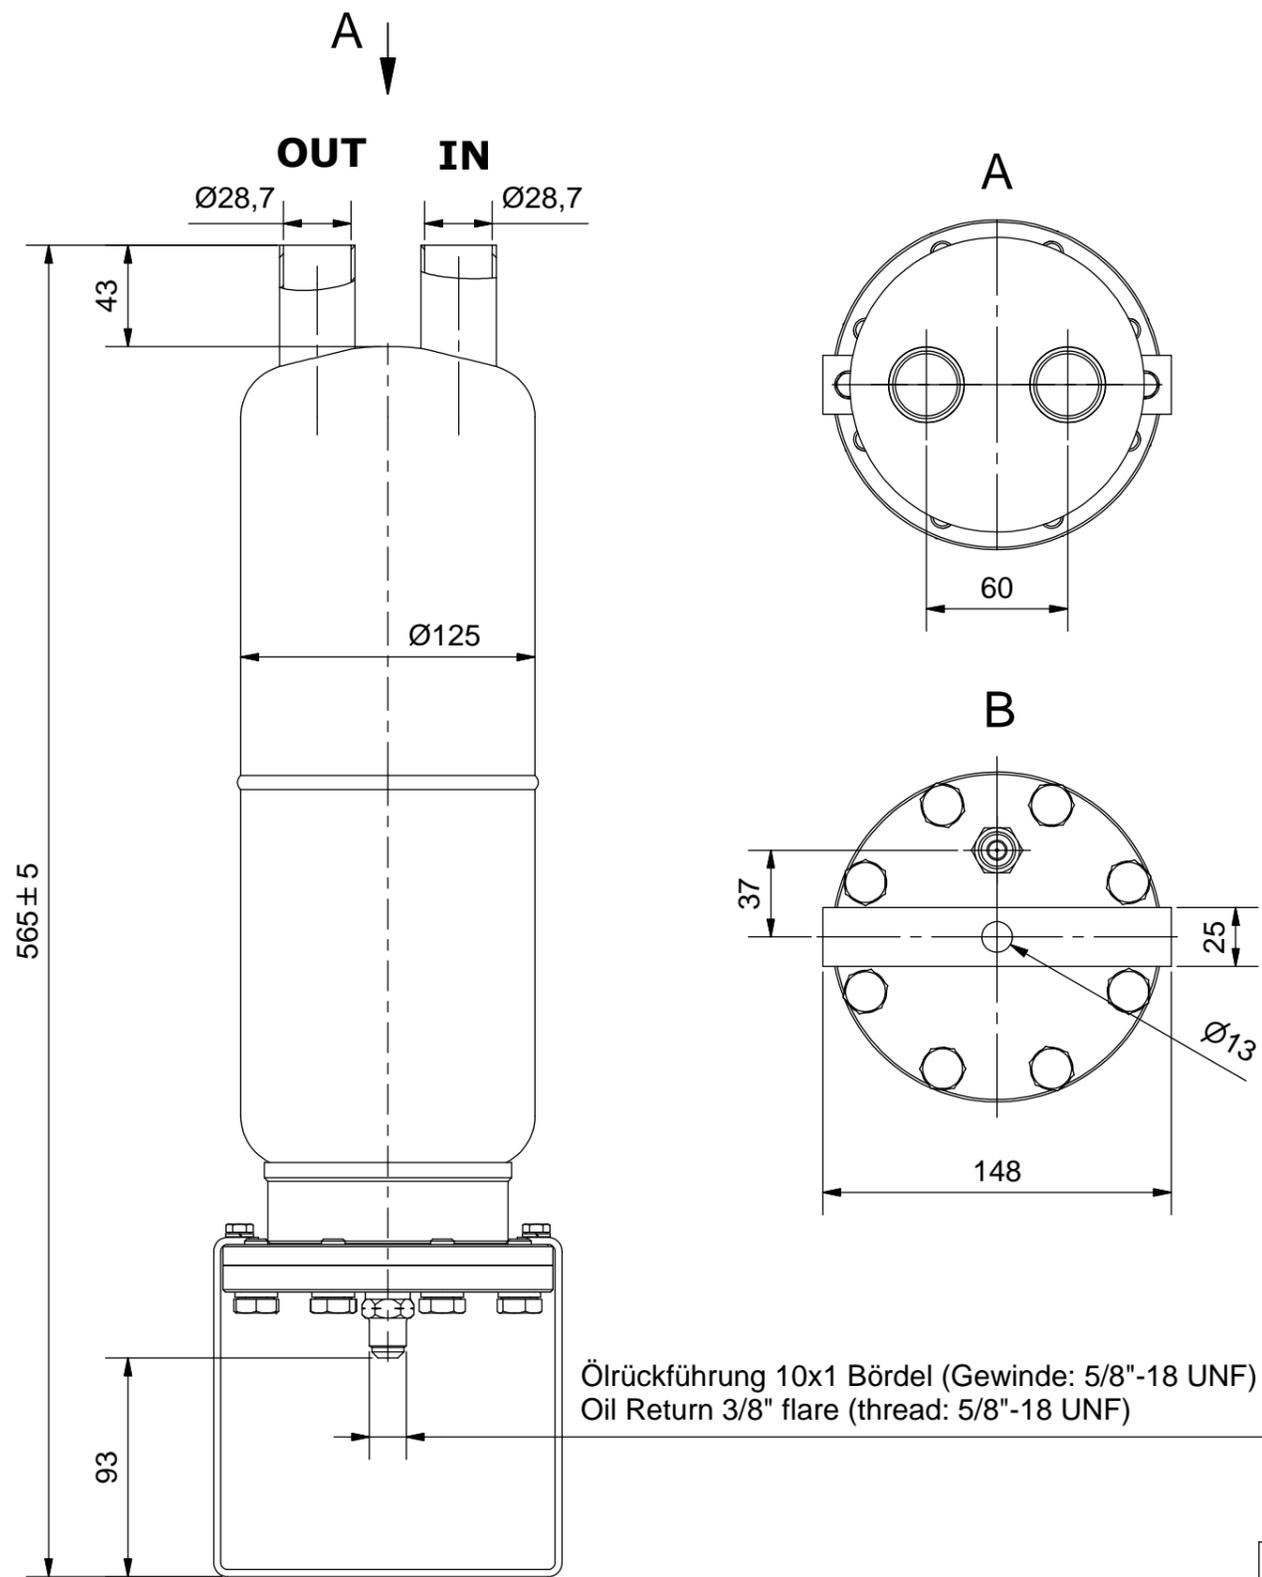

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DRL für:
Fluide der Gruppe 1 u. 2,
Kategorie II; Modul A1

Fluide der Gruppe 1: $P_s \cdot V: 25 \cdot 3,7 = 92,5$ [bar*Liter]
Fluide der Gruppe 2: $P_s \cdot V: 31 \cdot 3,7 = 114,7$ [bar*Liter]

Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht

Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter 1:
zugelassene Kältemittel: R717 , R723 , R290 , R600a (Fluide der Gruppe 1)
Max. zul. Druck 25 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
Prüfdruck unter Luft: 34 bar

Betriebsparameter 2:
zugelassene Kältemittel: HFCKW , HFKW , FCKW (Fluide der Gruppe 2)
Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
Prüfdruck unter Luft: 34 bar

| | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| (Verwendungsbereich) | | (Volumen[l]) 3,7 | Maßstab: 1:3 | (Gewicht) 5,9 kg |
| | | Datum | Name | |
| | | Gezeichnet | 16.01.2015 | R. Görner |
| | | Kontrolliert | 19.01.2015 | Neufeld |
| | | Norm | | |
| ESK Schultze | | | Ölabscheider OS-28F | |
| | | | 4834-K | |
| Zust. | Änderungen | Datum | 1 A3 | |