


Duplikat

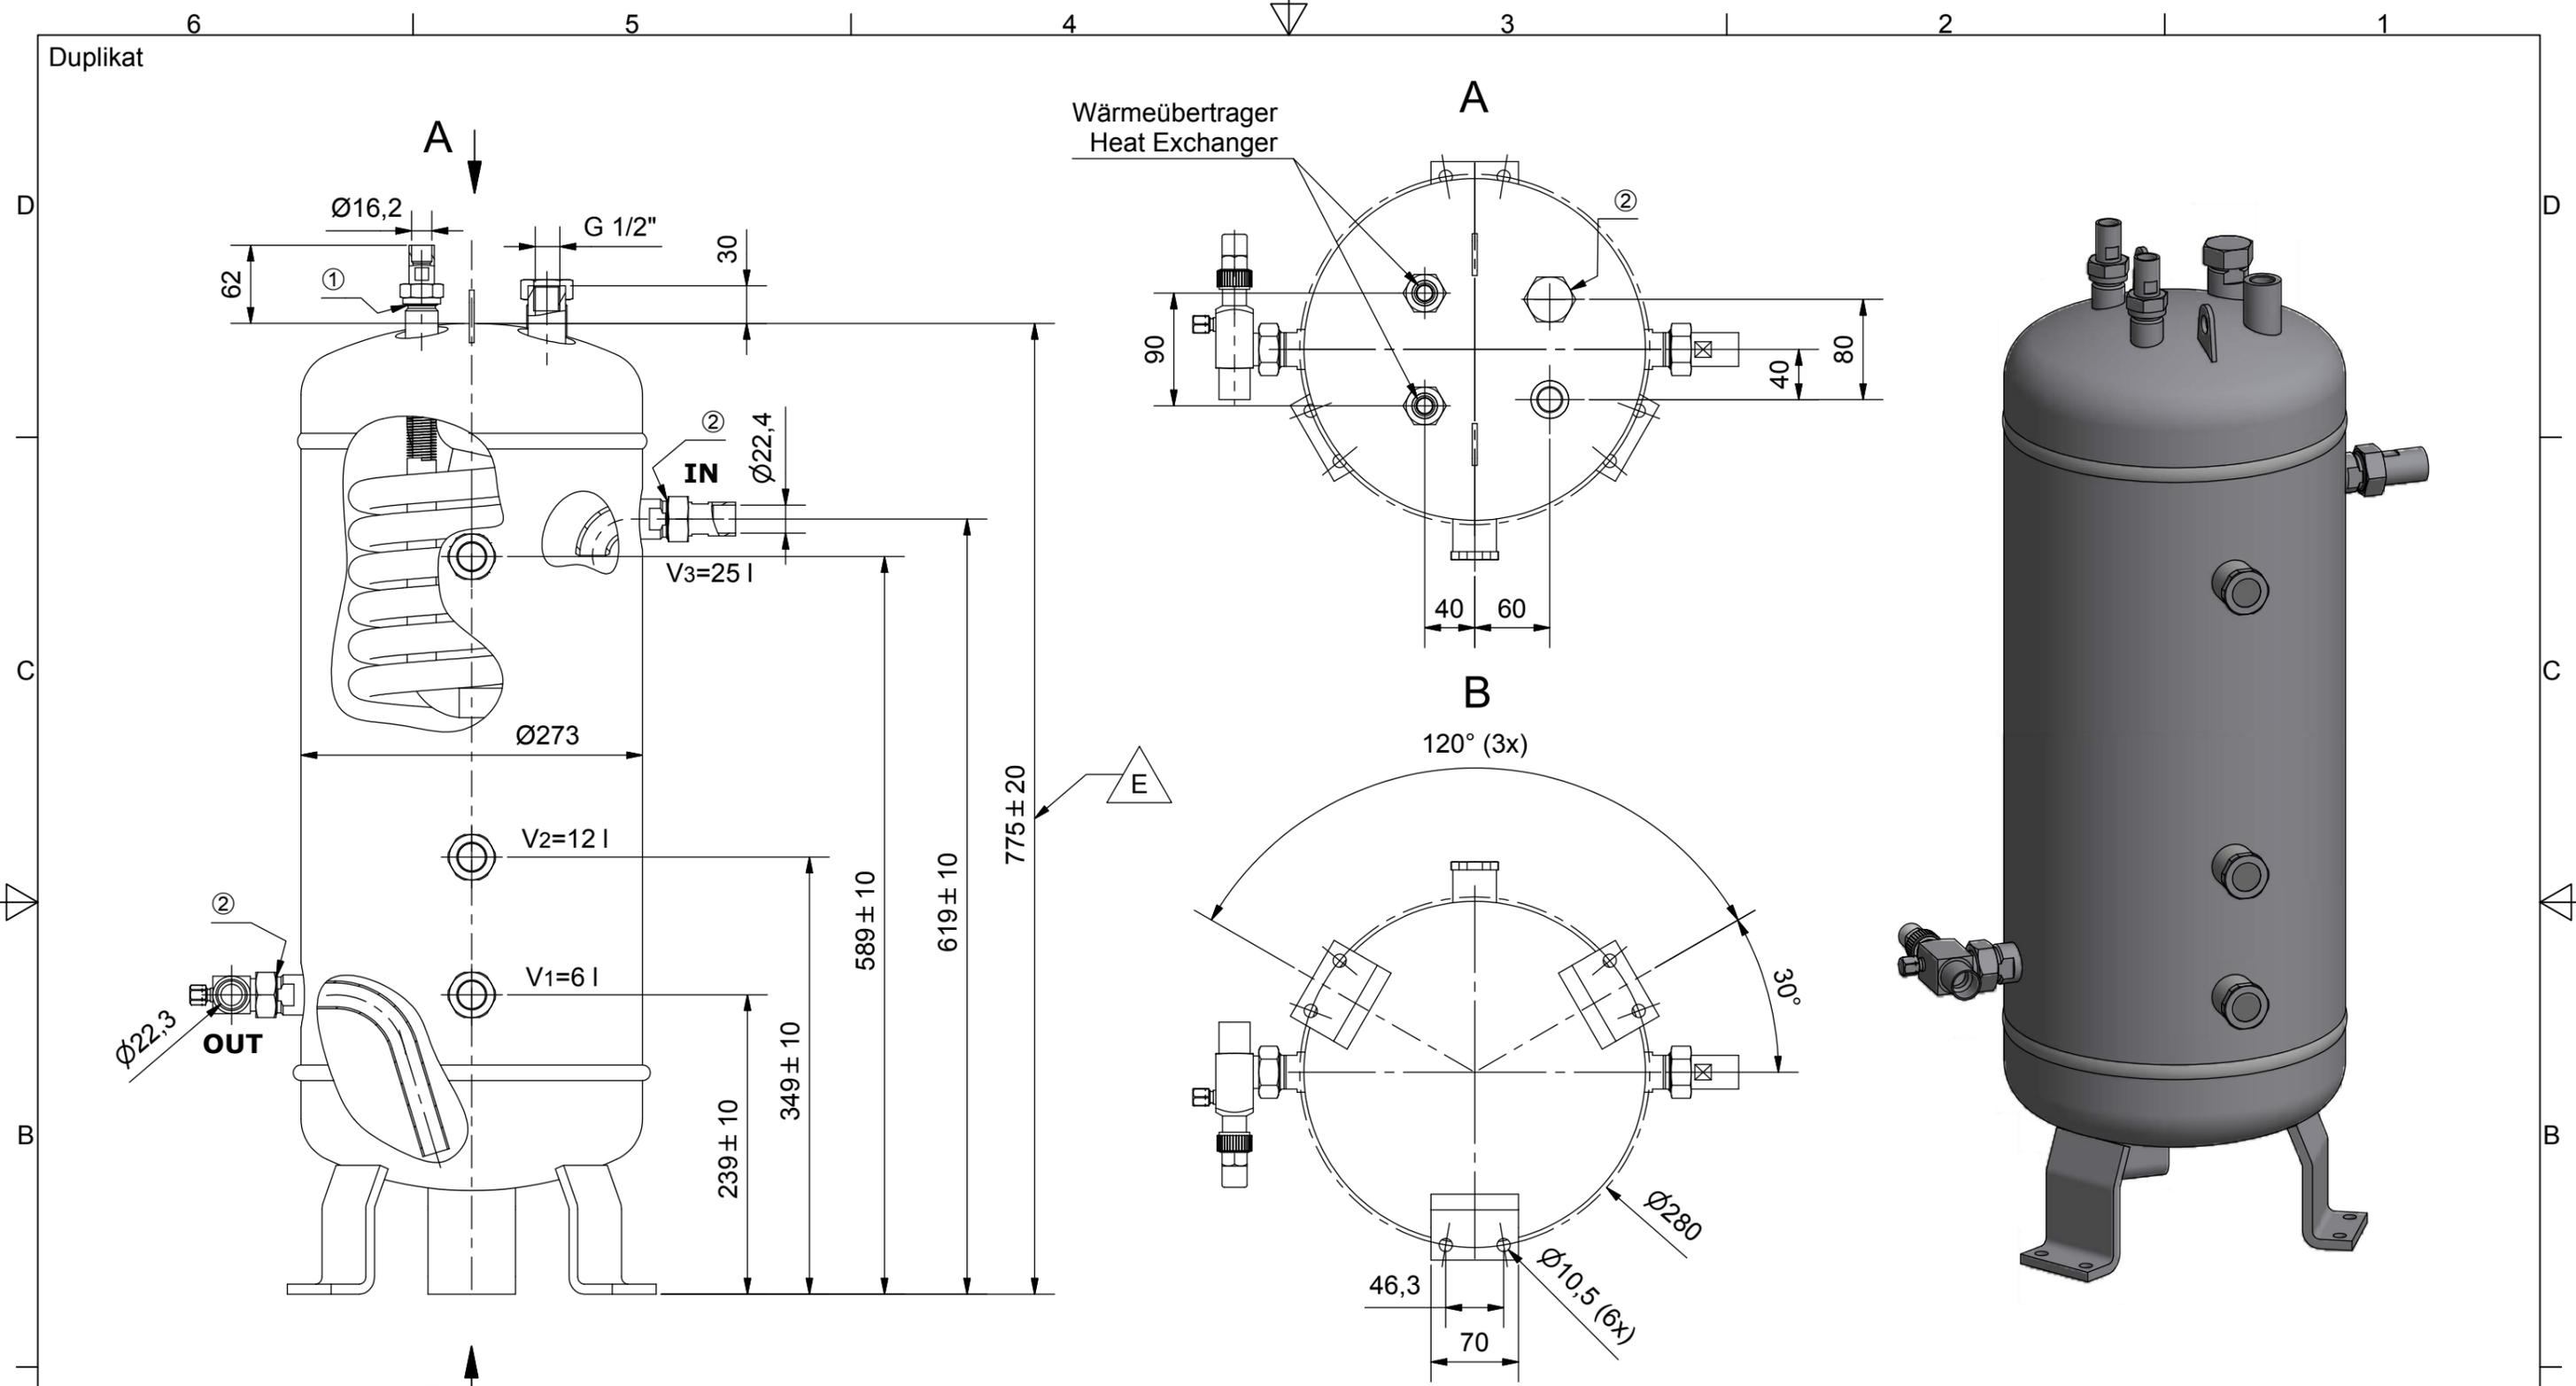

- ① Rotalock-Gewinde 1"-14 UNS
- ② Rotalock-Gewinde 1.1/4"-12 UNF

**Betriebsdaten Flüssigkeitssammler:**  
 Max. zul. Druck 60 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. Druck 45 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C  
 Prüfdruck: 66 bar

**Betriebsdaten Wärmeübertrager:**  
 Max. zul. innerer Überdruck 60 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. innerer Überdruck 45 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C  
 Prüfdruck: 66 bar

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Kategorie III; Modul B+C2  
 P<sub>s</sub>\*V: 60\*32=1920 [bar\*Liter]  
 Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich) C02	(Volumen[l]) 32	Maßstab: 1:5	(Gewicht) ca. 47 kg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gezeichnet</td> <td>07.12.2012</td> <td>R. Görner</td> </tr> <tr> <td>Kontrolliert</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Datum	Name	Gezeichnet	07.12.2012	R. Görner	Kontrolliert			Norm			<h2>Flüssigkeitssammler</h2> <h3>SGS-32W-CDM</h3>	
	Datum	Name													
Gezeichnet	07.12.2012	R. Görner													
Kontrolliert															
Norm															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>war: 546</td> <td>14.08.17</td> <td>Gö</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>GSN 1" weggefallen</td> <td>26.02.15</td> <td>Gö</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>neu: GSN 1.1/4"</td> <td>26.02.15</td> <td>Gö</td> </tr> </tbody> </table>		E	war: 546	14.08.17	Gö	C	GSN 1" weggefallen	26.02.15	Gö	B	neu: GSN 1.1/4"	26.02.15	Gö	<h2>8692-K</h2>	
E	war: 546	14.08.17	Gö												
C	GSN 1" weggefallen	26.02.15	Gö												
B	neu: GSN 1.1/4"	26.02.15	Gö												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zust.</th> <th>Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zust.	Änderungen	Datum	Name							<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A3</td> </tr> </table>	4	A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name												
4															
A3															
W:\Technik\ACAD\Arbeitsordner\Goerner\Geräte\Flüssigkeitssammler\SGS-32W-CDM\SGS-32W-CDM_Rev.1.idw															